



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003,
тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@61.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

Главного управления МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400,
тел., факс (863) 5224104, e-mail: 5ogpn_rnd@mail.ru.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 104/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: директору ГКОУ РО «Новочеркасской специальной школы-интернат № 33»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 104 от 22.06.2022 в период с 08.07.2022 по 13.07.2022 начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Сосновский Иван Игоревич и дознавателе отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Задорожним Родионом Юрьевичем проведена плановая выездная проверка, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица – директор Климченко И.Е. и заместитель директора по АХЧ Патлачёв Н.Б.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 №1479	19.12.2022	
2.	Помещения чердака не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации	ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, п. А.4 СП 5.13130 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	19.12.2022	
3.	На объекте защиты допускается использование извещателей пожарных дымовых на расстоянии менее 0,5 м до электросветильников	п. 12.67 НПБ 88-2001 от 01.01.2001 «Нормы пожарной безопасности. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о	19.12.2022	

		требованиях пожарной безопасности»		
4.	На объекте защиты допускается расположение оповещателя на расстоянии до потолка менее 150 мм (в коридорах на первом и втором этаже)	ч.4. ст. 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	19.12.2022	
5.	На объекте защиты допускается изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (в коридоре на первом этаже возле музыкальной студии)	пп. «е» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 №1479	19.12.2022	
6.	Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не оборудованы источниками бесперебойного электропитания	ч.11. ст. 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	19.12.2022	
7.	Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации не обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций	ч. 4 ст. 103 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	19.12.2022	
8.	При смежном расположении нескольких приборов, функциональных модулей горизонтальное и вертикальное расстояния между ними должно быть менее 50 мм.	п. 5.14 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	19.12.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГКОУ РО
«Новочеркасская специальная школа-интернат № 33»
Климченко И.Е.




(подпись)

Начальник отделения НД и ПР ОНД и ПР по г. Новочеркаску
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области – государственный инспектор
г. Новочеркасска по пожарному надзору
капитан внутренней службы Сосновский И.И.

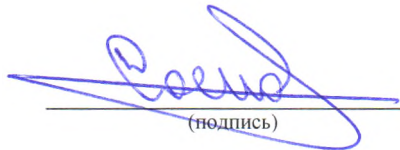

(подпись)

Дознаватель отдела НД и ПР ОНД и ПР по г. Новочеркаску
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области – государственный инспектор
г. Новочеркасска по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы Задорожний Р.Ю.

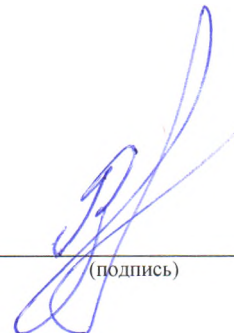

(подпись)